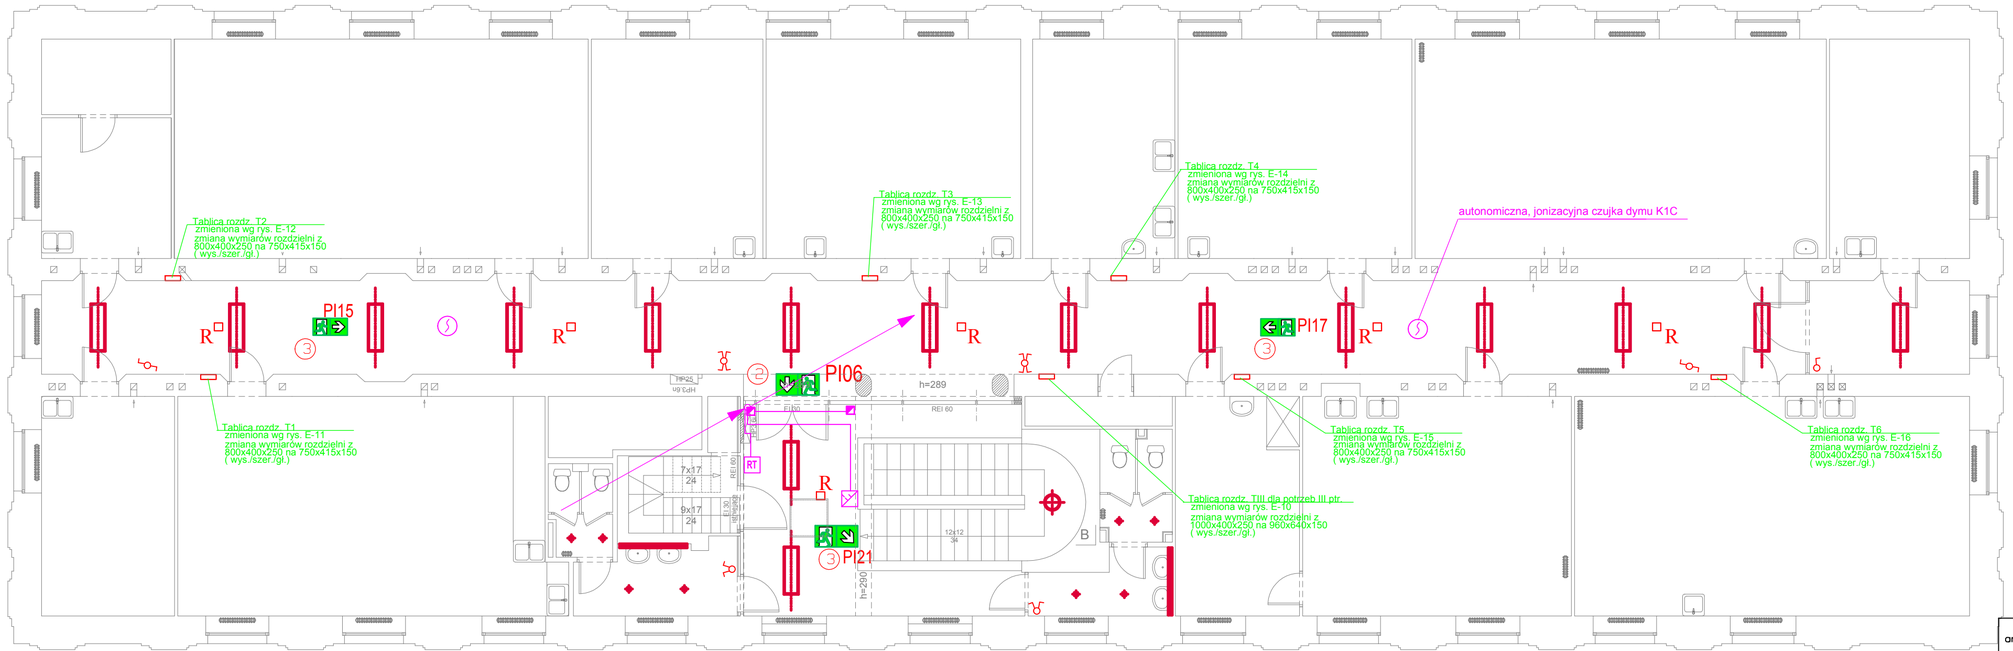


## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| NR. | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA |
|---|---|---|
| 301 | Sala wykładowa | 52,2m$^2$ |
| 302 | Prac.leku jałowego | 18,6m$^2$ |
| 303 | Zmywalnia | 11,6m$^2$ |
| 303B | Magazyn leków | 6,2m$^2$ |
| 304 | Prac.analizy leków | 57,9m$^2$ |
| 305A | Prac.analizy leków | 24,0m$^2$ |
| 305 | Prac.chemi kosm. | 35,6m$^2$ |
| 306A | Prac.mikrobiologi | 19,9m$^2$ |
| 306 | Sala wykładowa | 32,7m$^2$ |
| 307 | Sala wykładowa | 57,5m$^2$ |
| 308 | Pokój laborantek | 19,6m$^2$ |
| 309 | Pokój wagowy | 9,8m$^2$ |
| 310 | Prac.analizy leków | 55,2m$^2$ |
| 311 | Prac.techn.postaci l. | 37,9m$^2$ |
| 312 | Zaplecze pracowni | 17,3m$^2$ |
| 313 | Sprzątaczka | 2,8m$^2$ |
| | | |
| | Korytarz | 112,0m$^2$ |
| | Klatka schodowa | 42,8m$^2$ |
| | WC | 10,1m$^2$ |
| | WC | 10,9m$^2$ |

## OPRAWY PROJEKTOWANE

Oprawa ośw. do stropu podwieszonego
OPRAWA OMQ32W7L3P (1197x297mm)

Oprawa ośw. do stropu podwieszonego
OPRAWA OMQ13W7L3Y (300x300mm)

profil naścienny PROFIMAX4 DIRECT LED M-PRM
l= 1704mm typ 10.4485.910.LED 6x650lm

Oprawa nastropowa LUNIS R LED typ 2LR611DCOA31AE
1xLED 3000K

## PROJEKTOWANE OPRAWY AWARYJNE

PI03 WYJŚCIE EWAKUACYJNE (2) Oprawa oswietlenia awaryjnego CRYSTAL LED C 3H C6
z odpowiednim piktogramem

PI17 (3) Oprawa oswietlenia awaryjnego CRYSTAL LED DW C 3H C5
z odpowiednim piktogramem

Oprawa oswietlenia awaryjnego zewnętrzna OUTDOOR-ODB 3x1W, 3h AT

R □ oprawa oswietlenia awaryjnego KWADRA ROAD P AT 2C LED3 w
wykonaniu podtynkowym

| | | | |
|---|---|---|---|
| WYJŚCIE EWAKUACYJNE | PI03 | | PI22 |
| | PI05 | | PI23 |
| | PI06 | | PI24 |
| | PI15 | | PI25 |
| | PI17 | | PI26 |
| | PI18 | | PI27 |
| | PI21 | H | KOD: HYDRANT |

## UWAGI

1. Instalacje elektryczne wewnetrzne ( instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego) wykonać przewodem kabelkowym, miedzianym typ YDY/750V
2. Instalacje prowadzić pod tynkiem, na stropie podwieszonym.
3. Przejścia instalacji przez elementy wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.
4. Oprawy oswietlenia kierunkowego instalowana na scianach, instalować na wys. +2,0 m od posadzki, lub wg ustaleń w trakcie realizacji prac.
5. Instalacja oddymiania klatki schodowej zgodnie ze schematem rys. E-17

ari_OK1.jpg
Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. e-mail: info@ari.com.pl
ul. J.Kochanowskiego 4/8, 60-844 Poznań, tel./fax 061 820 85 93

| PBW | ELEKTRYCZNA | 02/06/2016 |
|---|---|---|
| STADIUM DOKUMENTACJI | BRANŻA | UMOWA NR |

| | | |
|---|---|---|
| INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: | WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU UL.SZAMARZEWSKIEGO 99 POZNAŃ 60-568 | |
| OBIEKT: | BUDYNEK WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU UL.SZAMARZEWSKIEGO 99 POZNAŃ 60-568 | |
| TEMAT: | PROJEKT WYDZIELENIA STREF PRZECIWPOŻAROWYCH I DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W WSCKZiU nr1 w POZNANIU. RZUT III PIĘTRA - SKALA 1:100 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ | RYS NR: E-5<br>DATA: 10.2016 |
| PROJEKTOWAŁ: | KAZIMIERZ NOWICKI 532/87/Pw | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż.JOLANTA ŚNIEDZIEWSKA | |
| | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. GRZEGORZ WITOSŁAWSKI 71/PW/92 | |
| GŁ. PROJEKTANT | dr inż. arch. EUGENIUSZ SKRZYPCZAK 244/84/PW | |
| | IMIĘ I NAZWISKO - UPRAWNIENIA NR | PODPIS |

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).